





Genossenschaft
Wasserversorgung Adligenswil

Schema für Gebäudezuleitung / Wasserzähler / Verteilbatterie

Variante 1

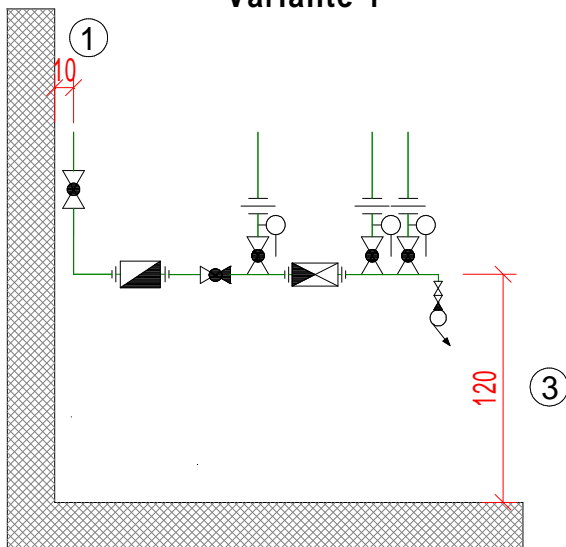

Variante 2

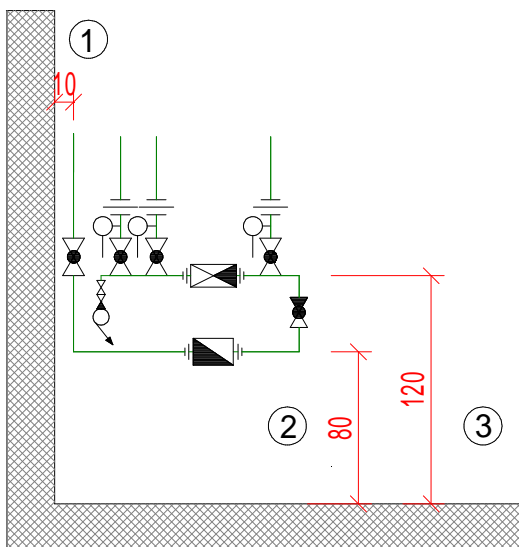

Mögliche Materialwahl:

Eisen verzinkt	min. 1 1/4"
Chromstahl / Crni	min. 35 mm
Mepla	min. 40 mm

Nach dem Wassermesser ist der
Einbau von einem Rückfluss-
verhinderer obligatorisch!

- 1 = min. 10 cm
- 2 = min. 80 cm
- 3 = 120 cm (+/- 10 cm)

Hinweis:

Bitte beachten Sie die Installationsvorschriften in der Anschlussbewilligung.